




Relatório Mensal de Qualidade da Água Distribuída

Mês de Outubro de 2017

| Parâmetros | Unidade | Padrão de Potabilidade | Valores Médios |
|-------------------|-----------|------------------------|----------------|
| Turbidez | unT | 0,00 a 5,00 | 0,23 |
| Cor Aparente | uH | 0,0 a 15,0 | 1,5 |
| Cloro | mg/L | 0,20 a 5,00 | 0,79 |
| Fluoretos | mg/L | 0,60 a 0,90 | 0,73 |
| Coliformes Totais | NMP/100mL | ausente em 100mL | ausente |
| Escherichia Coli | NMP/100mL | ausente em 100mL | ausente |

Adequações Mês de Outubro de 2017

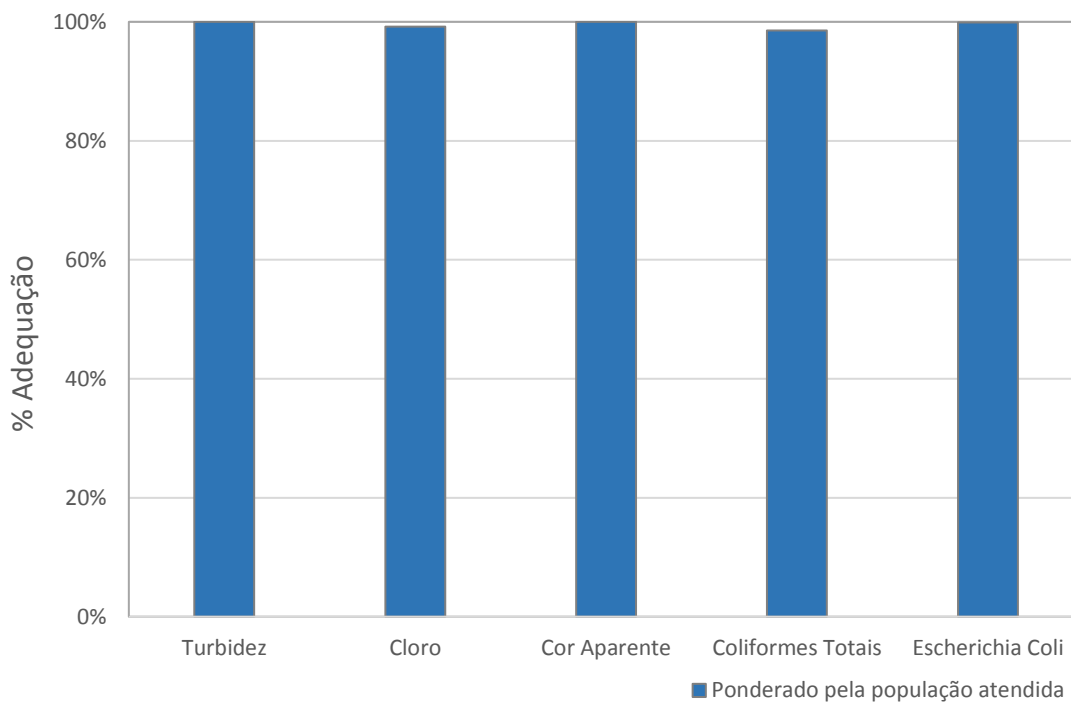



Orientações sobre cuidados necessários

Onde existe rede de abastecimento público, não use água de fontes não monitoradas para o consumo humano.

Procure tampar sua caixa d'água e limpe-a a cada seis meses.

Influência das características dos Mananciais na qualidade da água tratada

O desenvolvimento excessivo de algas em represas, condicionado pelo aumento da carga de nutrientes no manancial, principalmente fósforo e nitrogênio, é uma condição que pode provocar eventuais alterações no gosto e odor da água tratada. Portanto, solicitamos a colaboração dos usuários para a preservação dos recursos naturais, visando a manutenção da qualidade da água do município de Caxias do Sul para esta e as futuras gerações: regularize a captação de esgoto cloacal, não ocupe de forma irregular áreas correspondentes a zona das águas, em caso de dúvidas entre em contato com o Samae.

Visando assegurar a qualidade da água destinada ao tratamento, a Divisão de Recursos Hídricos realiza monitoramento das represas de captação conforme requisitos da Portaria MS 2914/2011 e da resolução Conama nº 357/2005. Além disso, ocorre um monitoramento do uso e ocupação do solo nas áreas de bacias de captação do município.