




## Relatório Mensal de Qualidade da Água Distribuída

### Mês de Junho de 2017

Parâmetros	Unidade	Padrão de Potabilidade	Valores Médios
Turbidez	unT	0,0 a 5,0	0,35
Cor Aparente	uH	0,0 a 15,0	1,97
Cloro	mg/L	0,2 a 5,0	0,84
Fluoretos	mg/L	0,6 a 0,9	0,79
Coliformes Totais	NMP/100mL	ausente em 100mL	ausente
Escherichia Coli	NMP/100mL	ausente em 100mL	ausente

### Adequações Mês de Junho de 2017

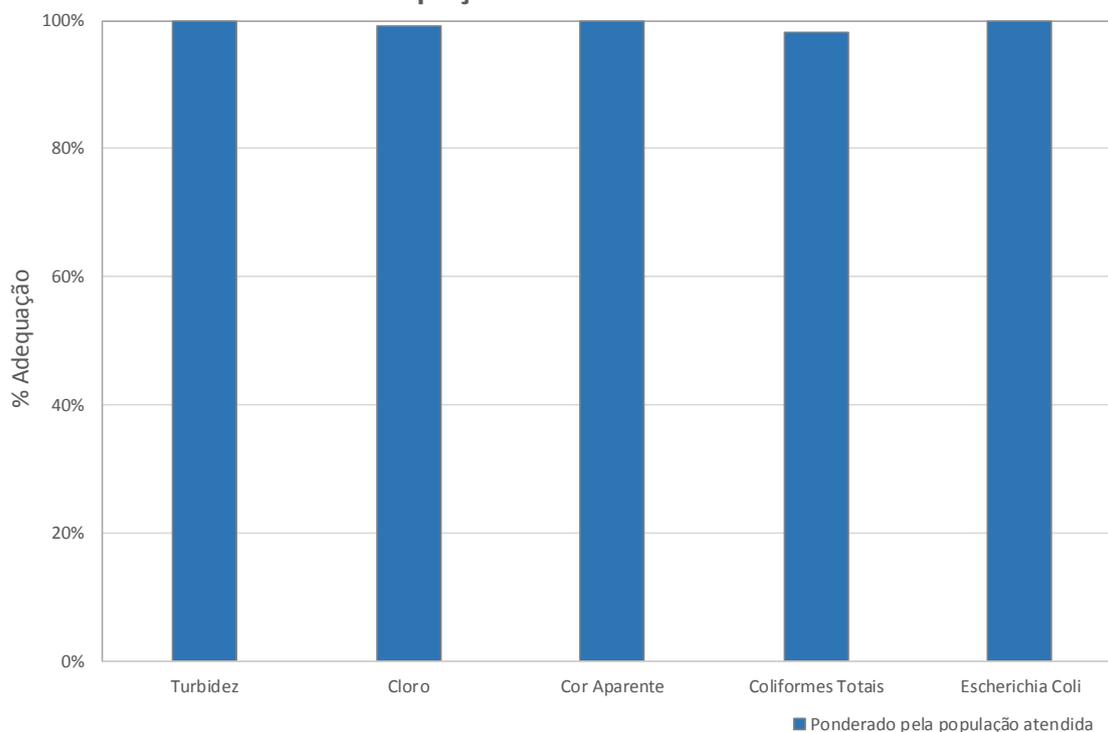



### **Orientações sobre cuidados necessários**

Onde existe rede de abastecimento público, não use água de fontes não monitoradas para o consumo humano.

Procure tampar sua caixa d'água e limpe-a a cada seis meses.

### **Influência das características dos Mananciais na qualidade da água tratada**

O desenvolvimento excessivo de algas em represas, condicionado pelo aumento da carga de nutrientes no manancial, principalmente fósforo e nitrogênio, é uma condição que pode provocar eventuais alterações no gosto e odor da água tratada. Portanto, solicitamos a colaboração dos usuários para a preservação dos recursos naturais, visando a manutenção da qualidade da água do município de Caxias do Sul para esta e as futuras gerações: regularize a captação de esgoto cloacal, não ocupe de forma irregular áreas correspondentes a zona das águas, em caso de dúvidas entre em contato com o Samae.

Visando assegurar a qualidade da água destinada ao tratamento, a Divisão de Recursos Hídricos realiza monitoramento das represas de captação conforme requisitos da Portaria MS 2914/2011 e da resolução Conama nº 357/2005. Além disso, ocorre um monitoramento do uso e ocupação do solo nas áreas de bacias de captação do município.