




DETALHE - SUSTENTAÇÃO DOS DUTOS SEM ESCALA

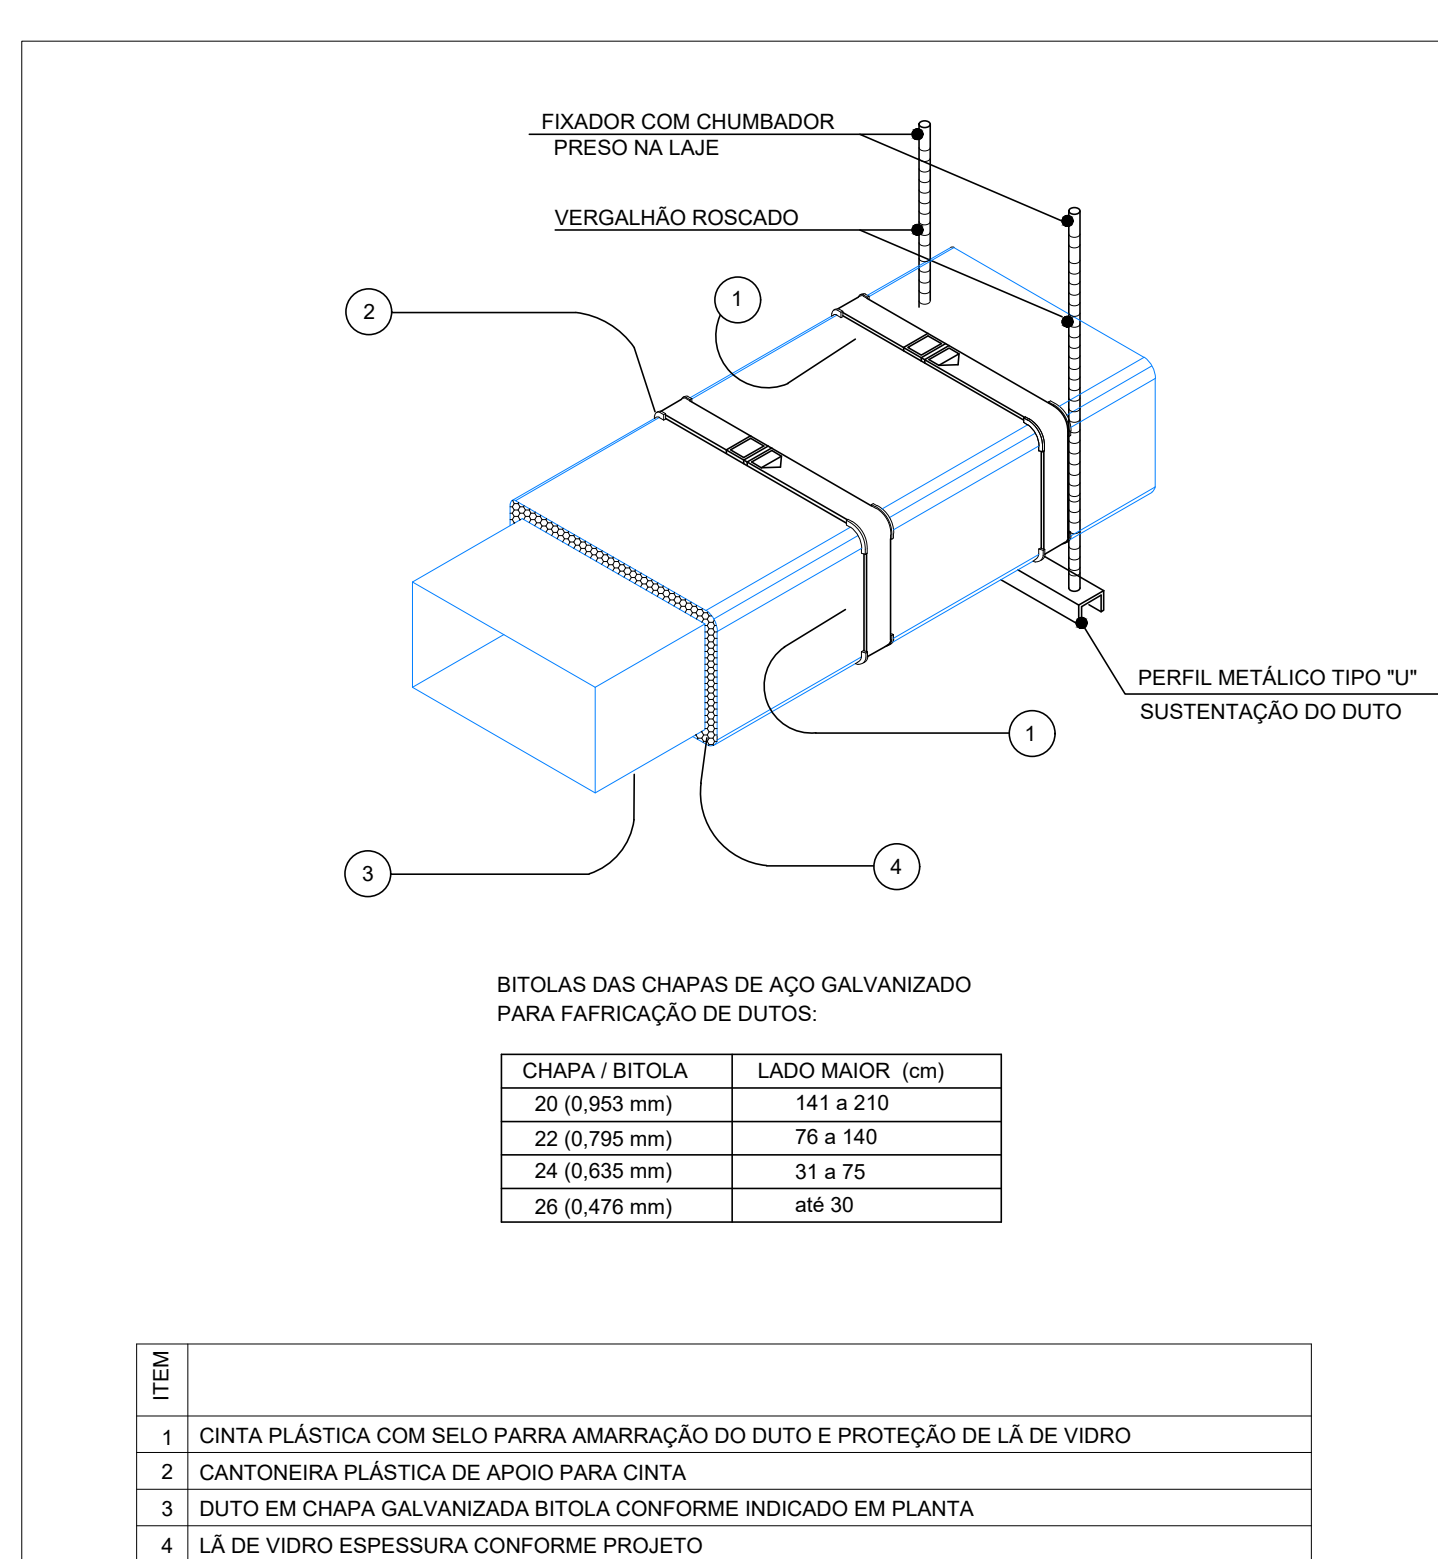


DETALHE - ISOLAMENTO PADRÃO DE DUTO SEM ESCALA

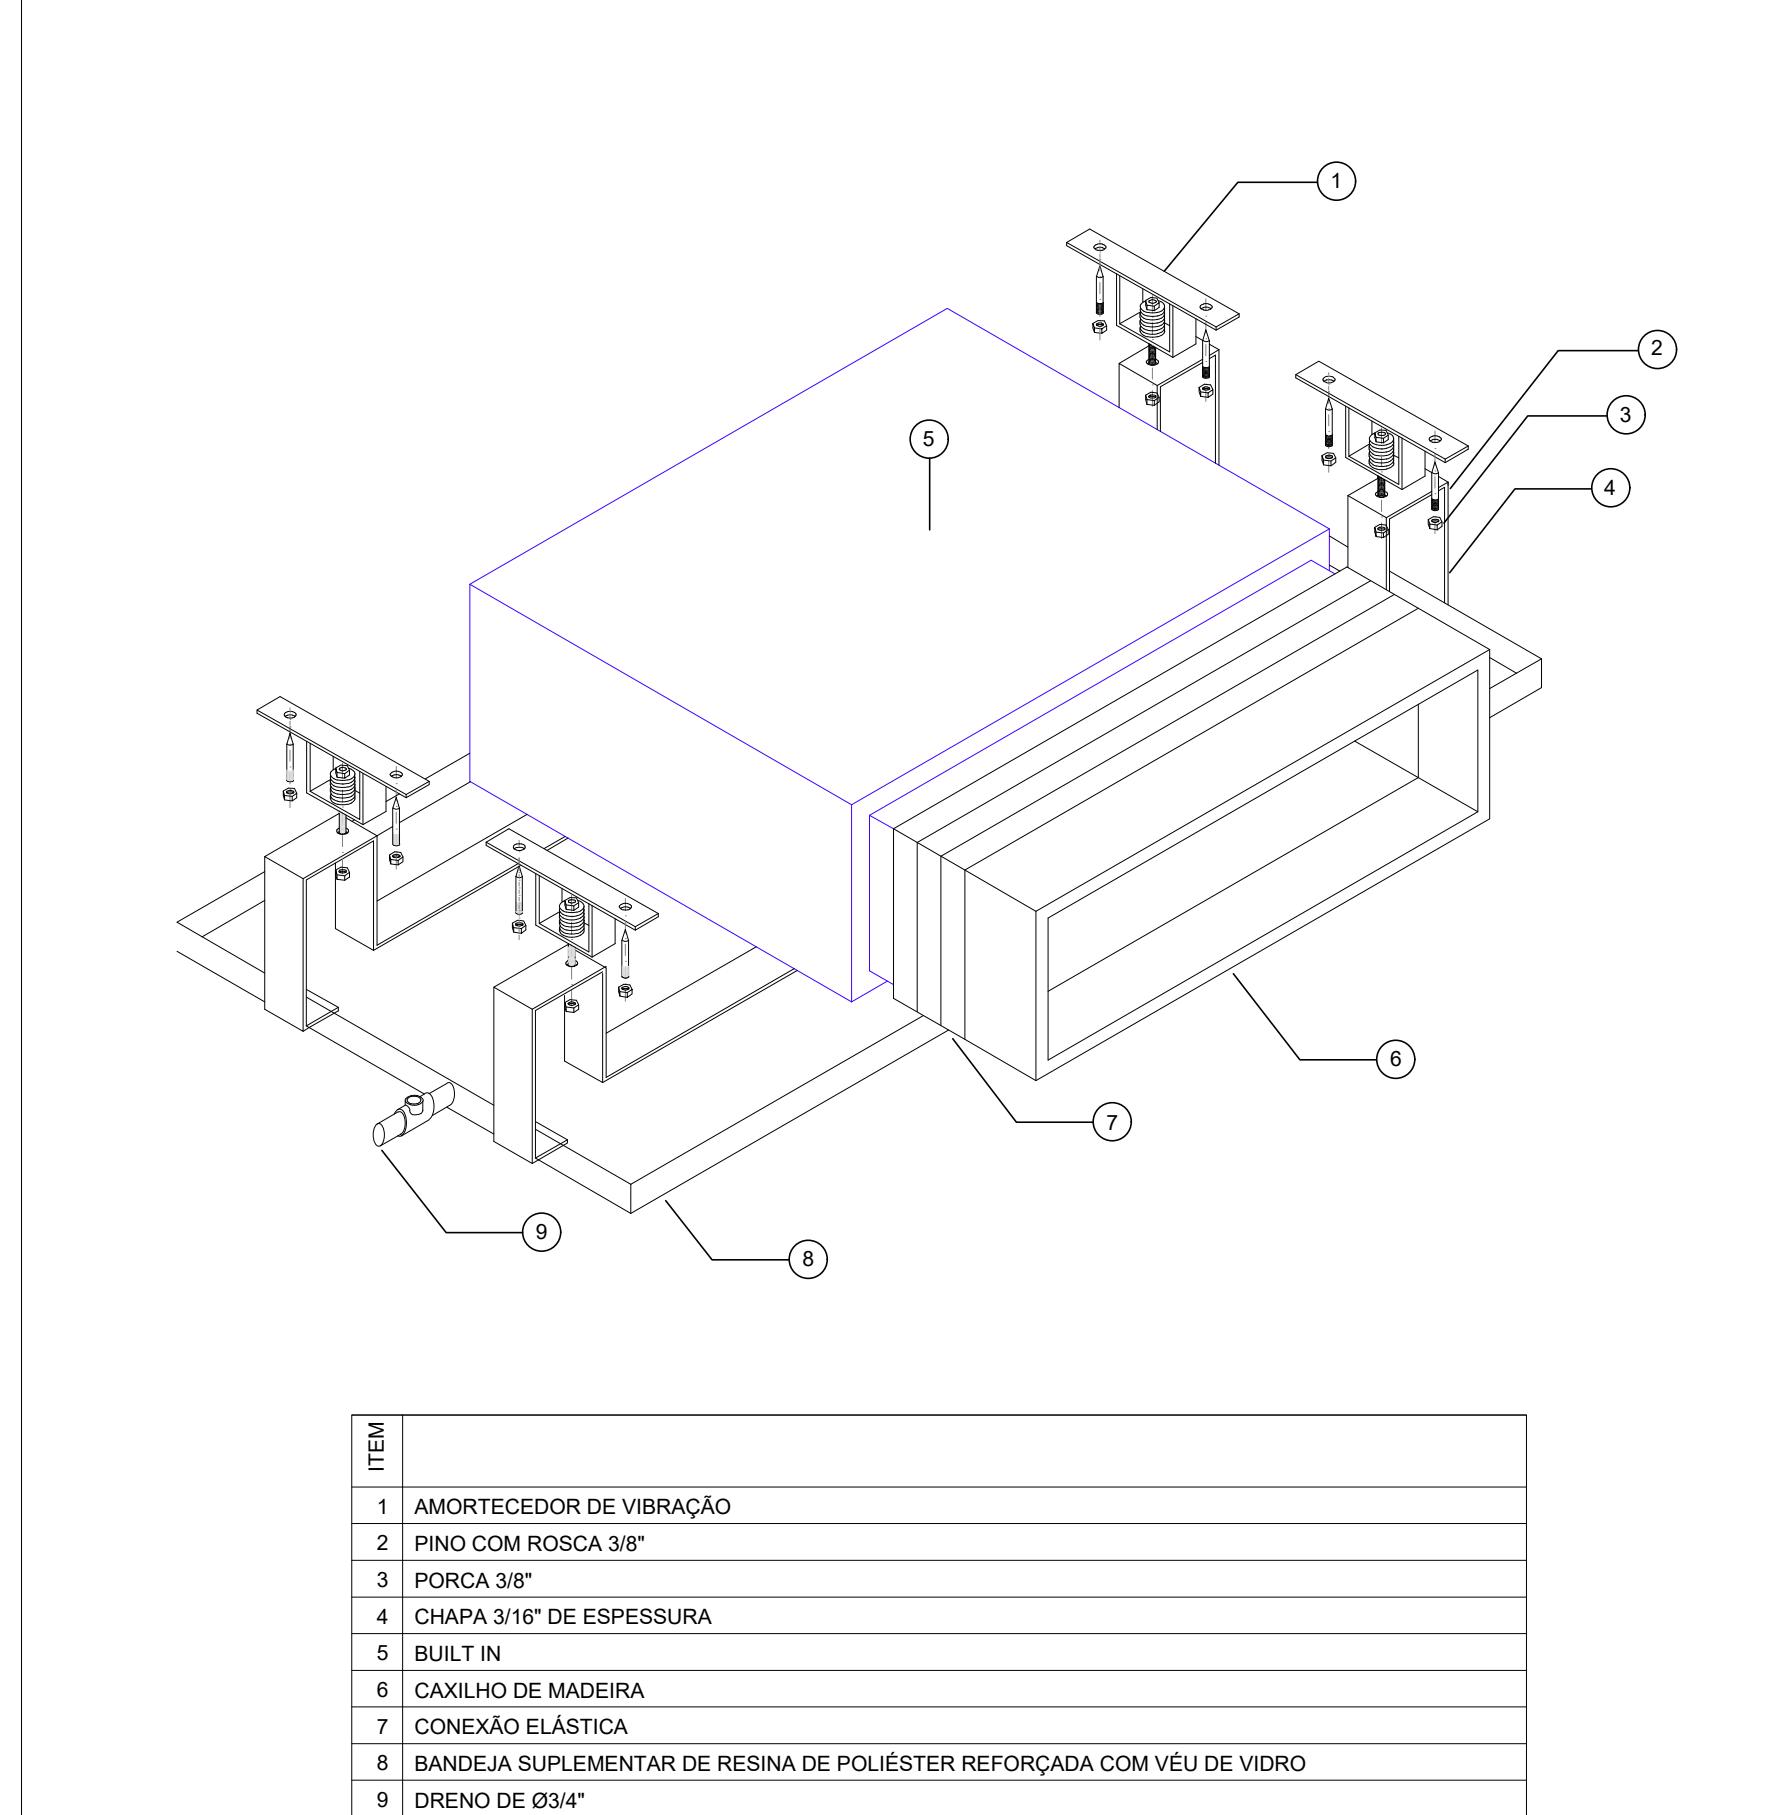


DETALHE - FIXAÇÃO DO BUILT IN SEM ESCALA

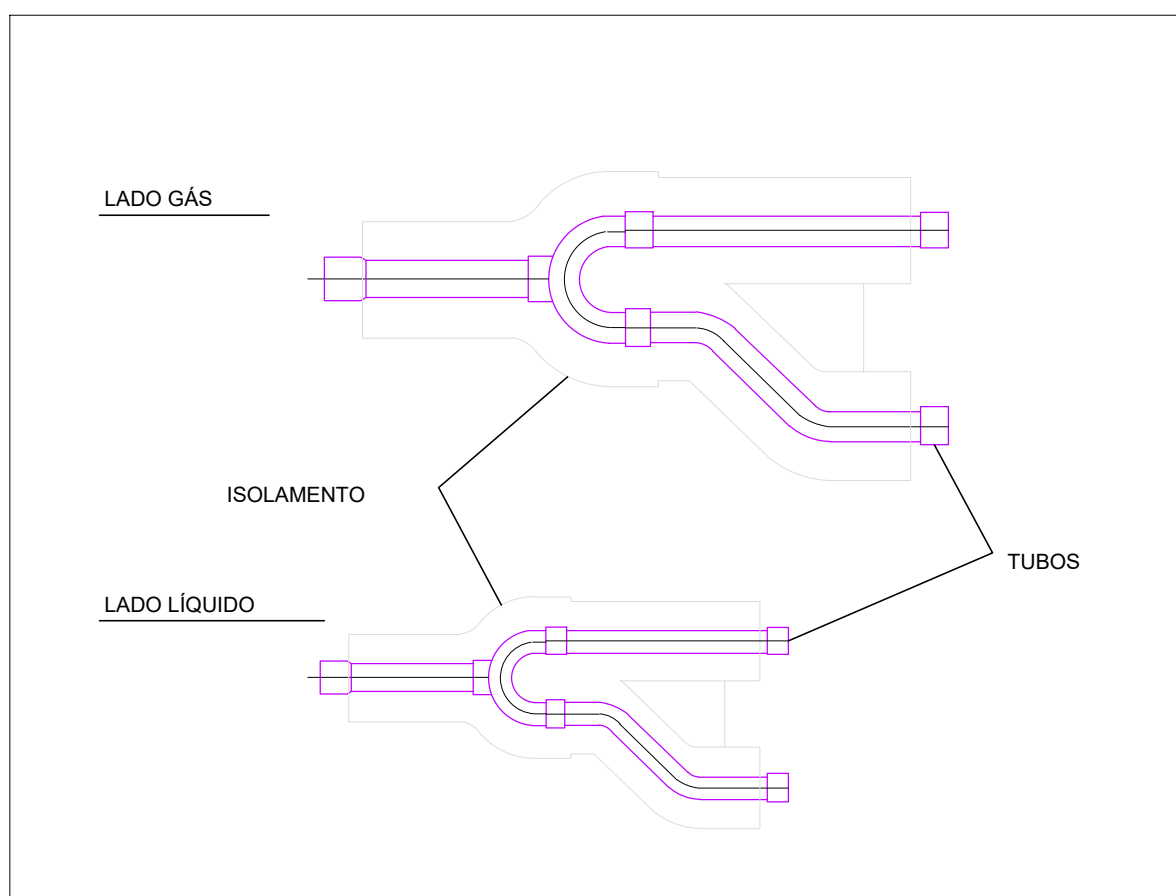


DETALHE - DERIVAÇÃO EM "Y" DA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA SEM ESCALA

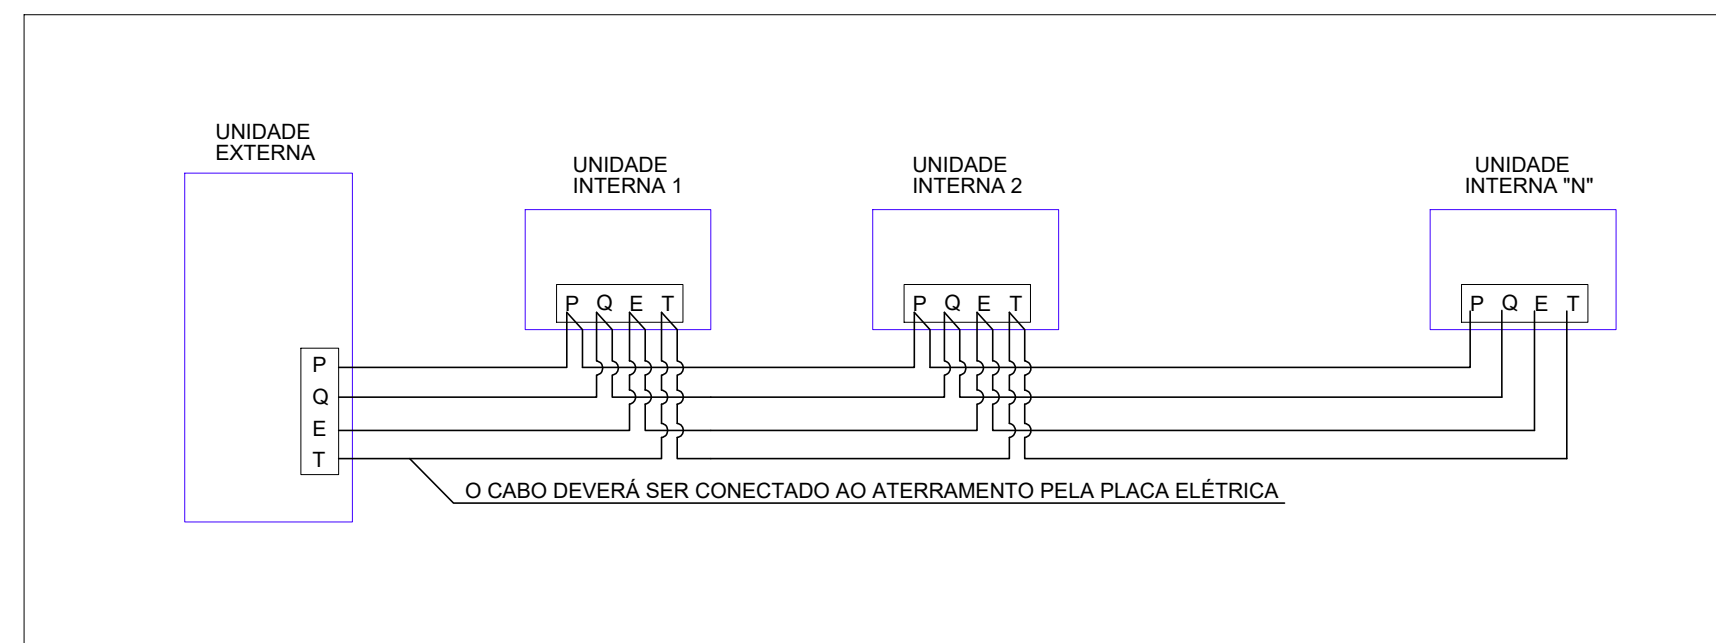

DETALHE - ESQUEMÁTICO DO CABEAMENTO DE CONTROLE ENTRE AS UNIDADES EXTERNAS E AS UNIDADES INTERNAS SEM ESCALA

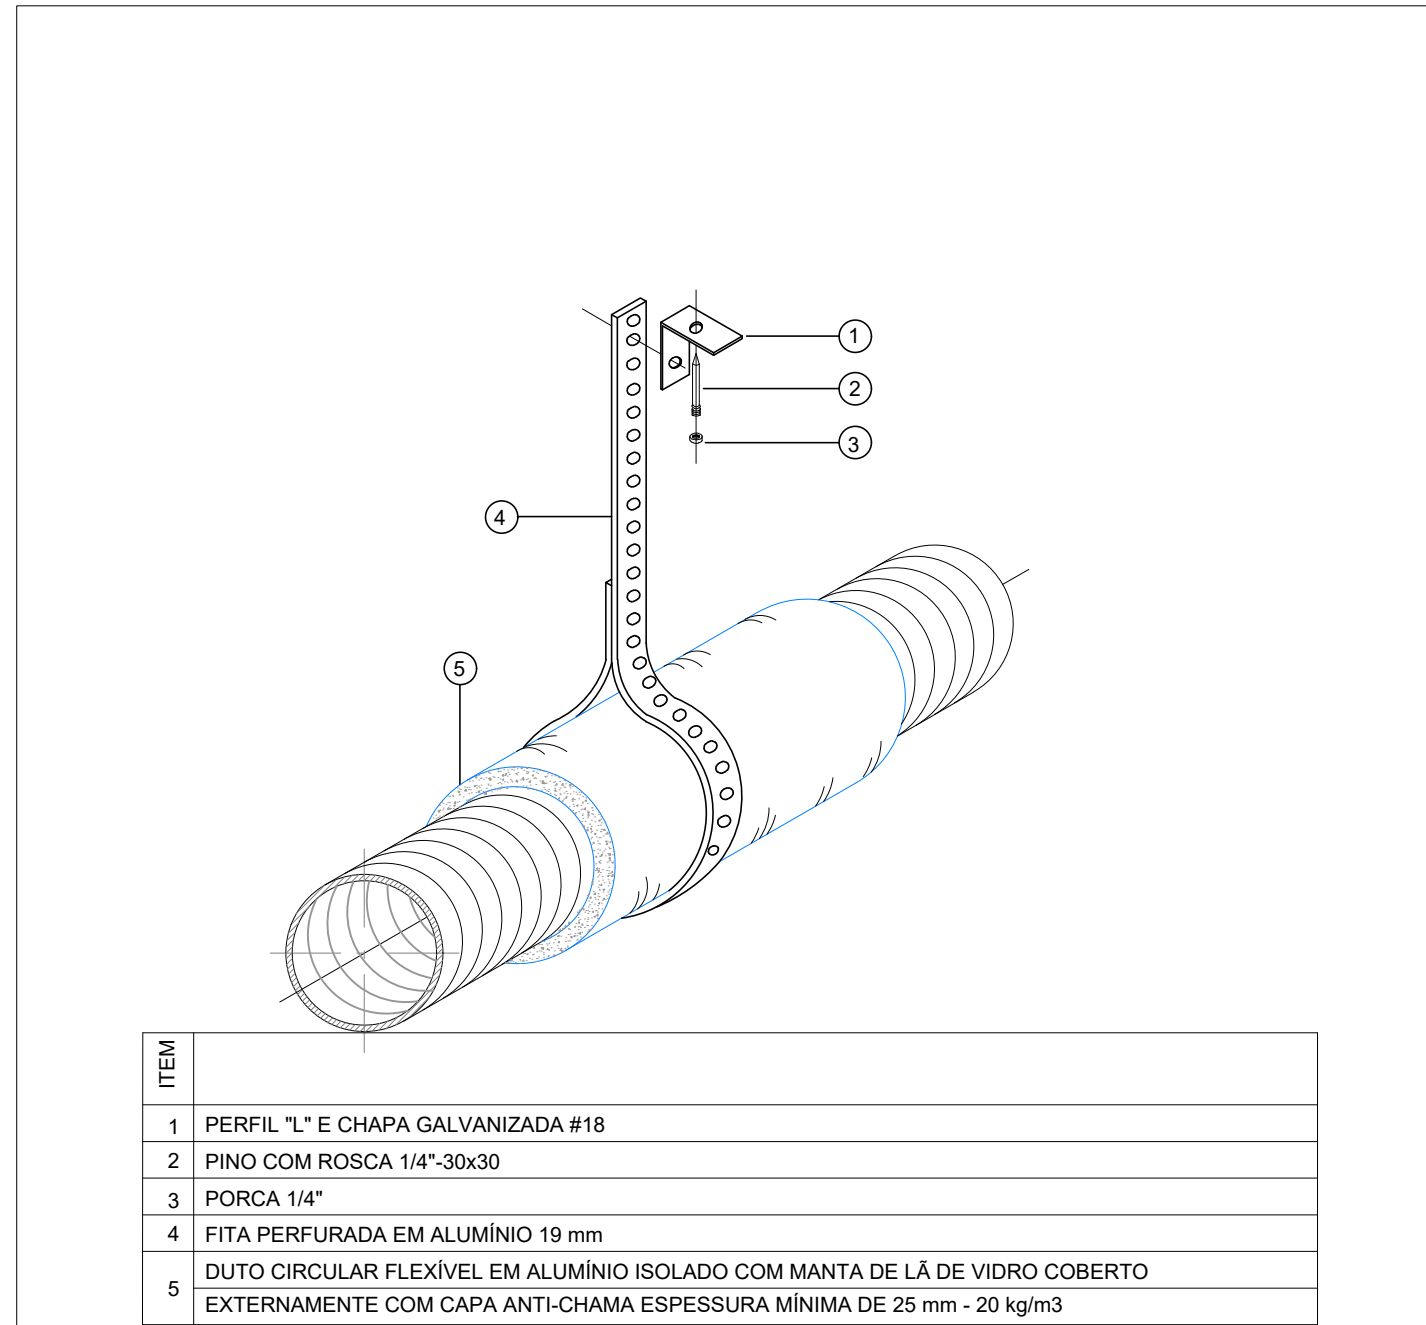

DETALHE - SUSTENTAÇÃO DO DUTO FLEXÍVEL SEM ESCALA

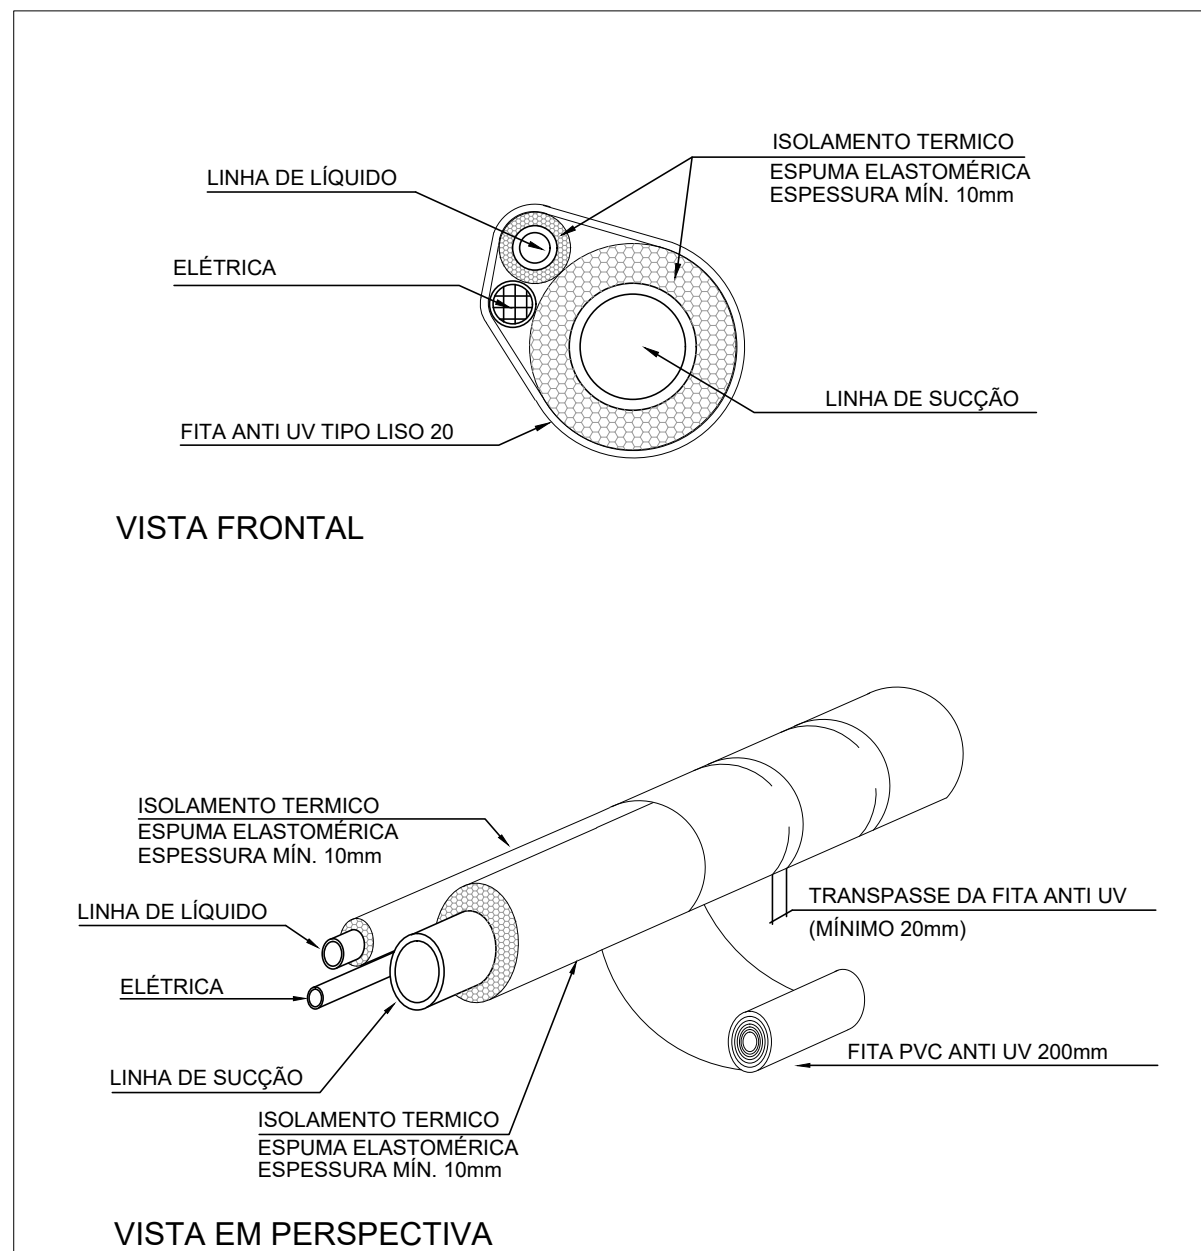

DETALHE - TUBULAÇÕES DO SISTEMA SPLIT SEM ESCALA

## NOTAS GERAIS

- TODAS AS MEDIDAS SÃO EM mm EXCETO QUANDO INDICADA A UNIDADE;
- VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL;
- VERIFICAR TENSÃO ELÉTRICA E CARGA DISPONÍVEL NO LOCAL;
- TODOS OS DIFUSORES E GRELHAS DEVERÃO POSSUIR REGISTRO PARA REGULAGEM DE VAZÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO;
- TODAS AS CURVAS DOS DUTOS DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO DEVERÃO POSSUIR VEIOS INTERNOS;
- AS MARCAS E MODELOS INDICADOS FORAM PARA PERMITIR A GRAFICAÇÃO E O DIMENSIONAMENTO DOS ESPAÇOS NECESSÁRIOS, PONTOS DE FORÇA, ETC. CASO HAJA A TERCEIRA DE FABRICANTES, CABERÁ AO INSTALADOR AS CORREÇÕES NECESSÁRIAS NOS DESENHOS E AJUSTES DE CASA DE MÁQUINAS;
- TUBULAÇÃO DE COBRE ISOLADA TERMICAMENTE COM ESPUMA ELASTOMÉRICA ESPESURA MÍNIMA 10mm;
- DRENO DAS EVAPORADORAS EM TUBO PVC INTERLIGA A RALO SIFONADO REDE PLUVIAL MAIS PRÓXIMO;

REVISÃO		
REVISÃO		
REVISÃO		
REVISÃO		
REVISÃO	07/08/2024	REVISADO CONFORME ATUALIZAÇÃO DE ARQUITETURA
EMIÇÃO INICIAL	29/04/2024	EMITIDO PARA COMENTÁRIOS
<div><div><div><div><div><div></div><div><b>SAMAE</b></div><div>soluções em climatização</div></div></div><div><div><div><b>SANTINI</b></div><div><b>ROCHA</b></div><div>arquitetos</div></div><div><div><b>SANTINI E ROCHA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA</b></div><div>RUA MOSTARDEIRO, 892 - CONJ. 55 - PORTO ALEGRE/RS - BAIRRO INDEPENDÊNCIA - CEP 96430-000</div><div>FONE 051 3332-4911</div><div>CNPJ: 06.157.553/0001-45</div></div></div></div><div><div>CONTRATADA</div><div>ESPECIALIDADE</div><div>RESPONSÁVEL TÉCNICO</div><div>ETAPA</div><div>PROJETO EXECUTIVO</div><div>EQUIPE</div></div></div></div>		
SEDE ADMINISTRATIVA SAMAE		
ENDEREÇO		
RUA Visconde de Pinho, 2256, Madureira - Caxias do Sul/RS		
AUTOR DO ANTEPROJETO DE ARQUITETURA		
ARQ. SAMUEL DAL. PAZ JACONI CAU: A101836-1 / ENG. LEONERO DE CASTILHOS CREA 112007-D		
CONTEÚDO		
DETALHES - AR COND. E VENTILAÇÃO MECÂNICA		
15/05/2024		06-2023-05-01-DET-11-REV-01.dwg