

[illegible]

SIMBOLOGIA


REVISÃO	15/08/2024	REVISADO CONFORME NOVA ARQUITETURA
---------	------------	------------------------------------

- ALARMAS GERAIS**
- Atenção**
-  Código A2
RISCO DE INCENDIO
- Atenção**
-  Código A3
Proibido carregar
- Atenção**
-  Código A3
Proibido carregar
- Atenção**
-  Código A3
Proibido carregar
- Atenção**
-  Código A3
Proibido carregar

[illegible]

Diagrama de uma sala de aula com 10 carteiras e 10 professores. Cada carteira tem um código de risco e um código de ação. Os códigos de risco são: RISCO DE RADIAÇÃO (R1), RISCO DE EXPOSIÇÃO A PRODUTOS TÓXICOS (R2), RISCO DE QUÍMICO TIPO ABC (R3), RISCO DE QUÍMICO TIPO DEF (R4), RISCO DE QUÍMICO TIPO GHI (R5), RISCO DE QUÍMICO TIPO JKL (R6), RISCO DE QUÍMICO TIPO MNO (R7), RISCO DE QUÍMICO TIPO PQR (R8), RISCO DE QUÍMICO TIPO STU (R9), RISCO DE QUÍMICO TIPO VWX (R10). Os códigos de ação são: AÇÃO DE PROTEÇÃO (A1), AÇÃO DE PROTEÇÃO (A2), AÇÃO DE PROTEÇÃO (A3), AÇÃO DE PROTEÇÃO (A4), AÇÃO DE PROTEÇÃO (A5), AÇÃO DE PROTEÇÃO (A6), AÇÃO DE PROTEÇÃO (A7), AÇÃO DE PROTEÇÃO (A8), AÇÃO DE PROTEÇÃO (A9), AÇÃO DE PROTEÇÃO (A10).

TABELA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

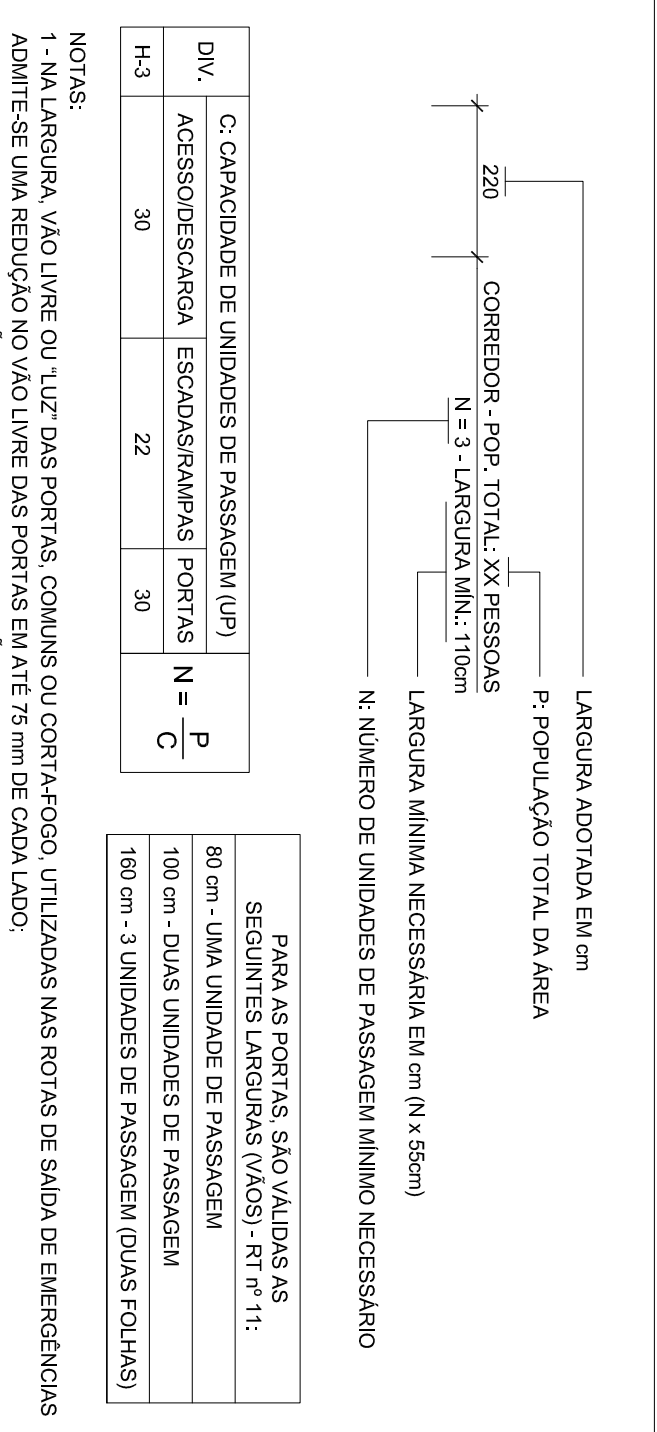

80 cm - UMA UNIDADE DE PASSAGEM
100 cm - DUAS UNIDADES DE PASSAGEM
160 cm - 3 UNIDADES DE PASSAGEM (DUAS FOLHAS)

NOTAS:

1- M. LAROURA, VÃO LIVRE OU TUB. DAS PORTAS COMUNS OU CORTA-FOGO, UTILIZADAS NAS ROTAS DE SAÍDA DE EMERGENÇAS

2- AS PORTAS COM DIMENSÃO MAIOR QUE 1,50 m DEVERÃO POSSUIR DUAS PONTAS.

3- AS PORTAS COM DIMENSÃO MAIOR OU IGUAL A 2,20 m DEVERÃO POSSUIR COLUNA CENTRAL.