


CORTE B - B

ESCALA 1 : 10

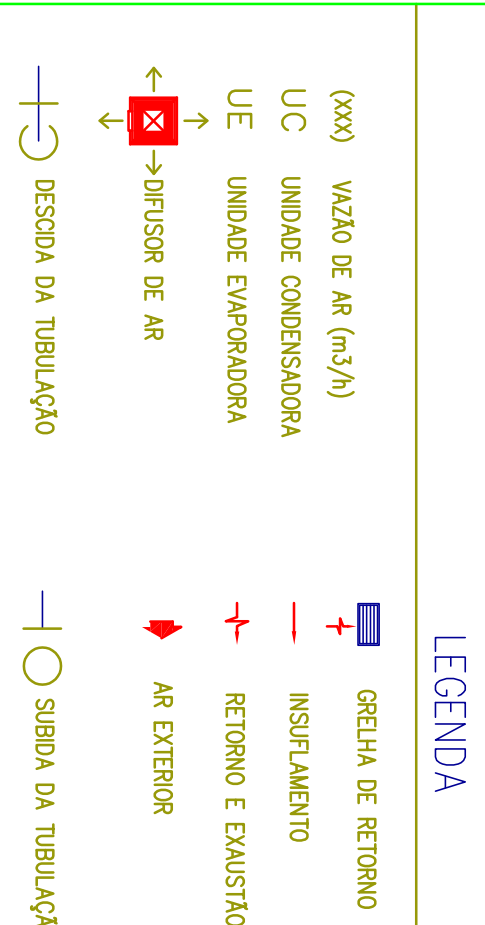

## NOTAS

- 1- TODAS AS MANEIRAS DE LIGAR OS CONJUNTOS (COM EXCEÇÃO DO CONTRÁRIO).
- 2- APLICAR BATERIAS NO LOCAL.
- 3- APLICAR O CORDÃO DE LIGAMENTO DEBIDAMENTE.
- 4- OS TUBULOS DE REFRIGERAÇÃO DEBEM SER FICADOS TENDENDO PARA BASTA LATERALMENTE, COM EXPRESSÃO "V" DE NO MÍNIMO 1MM.
- 5- PREVER ENTALHAMENTO EM O BRINCO DA UNIDADE EVAPORADORA NA CASA DE MÁQUINAS O PRATO DE BASTÃO DAS BATERIAS.
- 6- VERIFICAR O NÍVEL DO ÓLEO DO COMPARTIMENTO DEBIDA PRESSÃO OS ELETRÔNICOS DOS TUBULOS E AS RESPECTIVAS UNIDADES CONDENSADORAS.
- 7- AS PONTAS E AS CORREIAS DEBEM SER ADEQUADAS PARA OS EQUIPAMENTOS.
- 8- PREVER SE ESTIVOS INDICADOS NAS ESPECIFICAÇÕES DOS TUBULOS.
- 9- A BATERIA INSTALADA DEVERÁ REALIZAR UM LIGAMENTO NO LOCAL, ENTALHAMENTO AS BATERIAS E O CORDÃO DE LIGAMENTO DEBEM SER FICADOS DEBIDAMENTE.
- 10- PARA EFETUAR A MONTAGEM DAS TUBULAÇÕES E CONDIÇÕES VER SE TEM 90°.
- 11- PREVER ADEQUADO DE INSERÇÃO NOS PONTOS A CADA 3 METROS PARA LIGAR OS SENSORES.
- 12- TODOS OS LIGOS PARA PRESSÃO DE OUTROS TUBULOS (20V) ELETRÔNICOS, DEBEM SER EFETUADOS DEBIDAMENTE.
- 13- TODOS AS CÂMERAS DEBEM SER ADEQUADAS, CONFORME NORMA ASSEMBL.
- 14- OS EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS SÃO DE FABRICANTES DE REFERÊNCIA, OUTROS EQUIPAMENTOS COM TENDÊNCIA E PARÂMETROS SIMILARES PODERÃO SER UTILIZADOS.

REVISÃO:	
2	18/12/2024
1	09/12/2024
0	22/11/2024
R	DATA
AUTOR	ASSINATO
WINICUS DANIEL	por

22/11/2024		DATA	
DANIEL		NOME	
03/05		DATA	
A-0		CLASSIFICAÇÃO	
INDICAÇÃO		TIPO	
 <b>VMF</b> <small>VALORES DE MARCA</small>			
contato: <a href="mailto:valor@valorbranding.com.br">valor@valorbranding.com.br</a> <a href="http://www.valorbranding.com.br">www.valorbranding.com.br</a> (31) 3453-9747 / (31) 7302-9839			
BR/M/			